


# GALVANISK ISOLATOR

"zink saver"

Isolatorn monteras på en torr, ventilerad plats och ansluts direkt efter elintaget på båten. Får ej övertäckas eller byggas in i trånga utrymmen. Om isolatorn monteras vertikalt (mot väggen) ska flänsarna riktas vertikalt för att avge så mycket värme som möjligt. För att uppnå bästa funktion ansluts strömmen till en landströmsenhet alternativt till Biltemas automatsäkringar (16 A) eller (10 A). Installationen avser 230 V, 50 Hz, (10) 16 A.

Isolatorn är testad av Intertek Semko och uppfyller kraven i ISO 13297 avsnitt 4.9 för kortslutningssäkerhet.

All installation av 230 V i båt ska utföras fackmannamässigt. Nyinstallation av galvanisk isolator ska utföras av behörig elektriker.

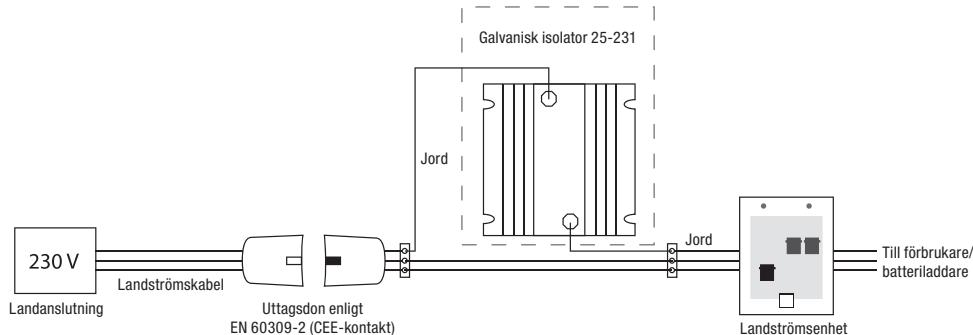


# GALVANISK ISOLATOR

**"zink saver"**

Isolatoren monteres på et tørt, ventilert sted og tilkobles rett etter elinntaket på båten. Må ikke overdekkes eller bygges inn i trange rom. Dersom isolatoren monteres vertikalt (mot veggflatene), skal ribbene rettes vertikalt for å avgj så mye varme som mulig. For best funksjon bør strømmen kobles til en landstrømenhet alternativt til Biltemas automatsikringer (16 A) eller (10 A).

Isolatoren er testet av Intertek Semko og oppfyller kravene i ISO 13297 avsnitt 4.9 for kortslutningssikkerhet.

All installasjon av 230 V i båt skal utføres fagmessig. Nyinstallasjon av galvanisk isolator skal utføres av kvalifisert elektriker.

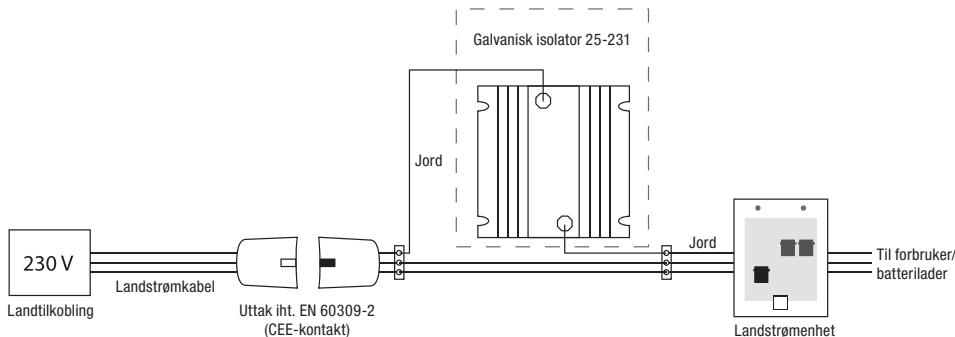


# GALVAAANINEN ERISTE

**"zink saver"**

Asenna eristin kuivaan paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto. Yhdistää eristin suoraan veneen sähköliitännän jälkeen. Ei saa peittää eikä asentaa ahtaisiin tiloihin. Jos eristin asennetaan pystysuoraan seinäpintaa vasten, laipat on suunnattava pystyasentoon, jotta niistä haihtuu mahdollisimman paljon lämpöä. Parhaiten laite toimii, kun virta otetaan maavirtayksikön tai Biltelman automatisulakkeiden (16 A) tai (10 A) kautta. Virta: 230 V, 50 Hz, (10) 16 A.

Intertek Semko on testannut eristeen. Se täyttää ISO 13297 -vaatimusten kohdan 4.9 (oikosulkuturvallisuus).

Vain koulutettu sähköasentaja saa tehdä 230 voltin sähköasennukset. Galvaanisen eristeen uusasennus on annettava pätevän sähköasentajan tehtäväksi.

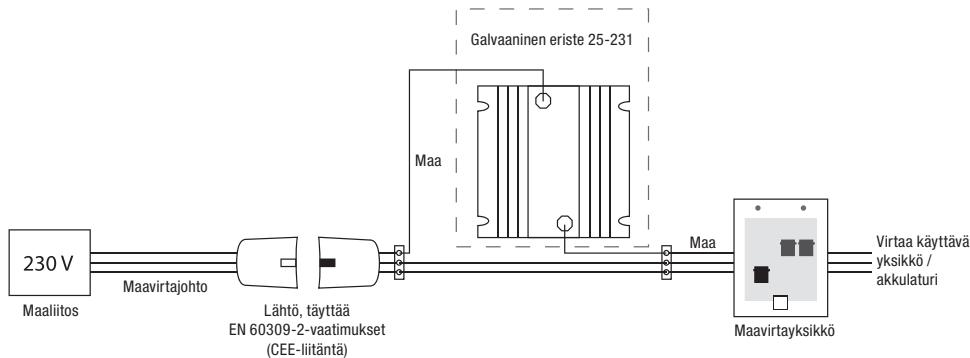

# GALVANISK ISOLATOR

"zink saver"

Isolatoren monteres et tørt og ventileret sted og tilsluttes direkte efter bådens elindtag. Må ikke overdækkes eller indbygges i trange rum. Hvis isolatoren monteres lodret (mod væggen), skal flangerne pege lodret opad for at kunne afgive så meget varme som muligt. For at opnå den bedste funktion skal strømforsyningen ske via en lysnettilslutning, alternativt til Biltemas automatsikringer (16 A) eller (10 A). Installationen bruger 230 V, 50 Hz, (10) 16 A.

Isolatoren er testet af Intertek Semko og opfylder kravene i ISO 13297 afsnit 4.9 om kortslutningssikkerhed.

Al installation af 230 V i både skal udføres fagmæssigt korrekt. Nyinstallations af galvanisk isolator skal udføres af autoriseret elektriker.

